



Płaszcz PEHD Da [mm]	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315
Odstęp M [mm]	150	150	150	150	200	200	200	200	200	300	300
Szerokość wykopu B [m]	0,63	0,67	0,70	0,73	0,92	0,96	1,00	1,05	1,10	1,46	1,53

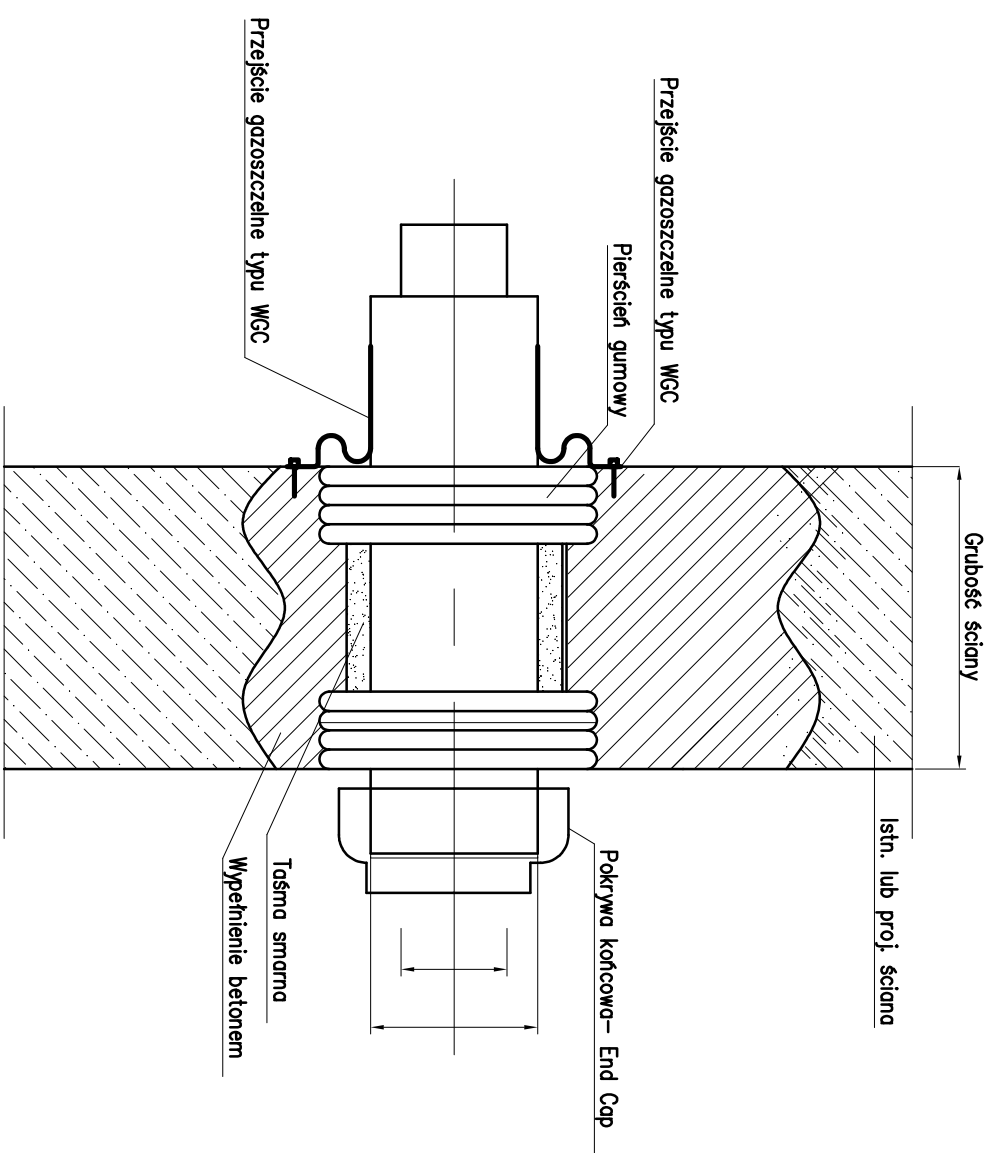

		<b>i - projekt</b> Łukasz Kłak 44-122 Gliwice, ul. Czajki 3/XII, tel./fax. 32 661 98 87 / 32 700 31 01 e-mail: biuro@i-projekt.com.pl	
<b>Investor : Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.</b> <b>ul. Królewskiej tamy 135, 44-100 Gliwice</b>			
<b>Objekt : Przyłącze ciepłone</b>			
<b>Temat proj. : Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Okrzei 7</b>			
<b>Temat rys. :Szczegóły rozmieszczenia rur w wykopie, szczegóły przejścia przez ścianę</b>			
<b>Tytuł i Nazwa</b>		<b>skala -</b>	
<b>Projektował :</b> mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SKG/2302/POOS/08 w odnawian.gaz.co	<b>podpis</b>	<b>data :</b> Maj 2018	
		<b>nr proj. : 398/18 PBW</b>	
		<b>nr rys. : 04</b>	