

I.p.	Nazwa reprezentowanego podmiotu	Stanowisko uczestnika narady	Nazwisko i imię podpis, stanowisko służbowe uczestnika narady
14	Tramwaje Śląskie SA Chorzów	<i>Ben uway</i>	SPECJALISTA KOORDYNATOR DS. INFRASTRUKTURY <i>[Podpis]</i> Tadeusz Błasiak
15	Netia SA Zespół Utrzymania Usług Region Południowy	<i>Be uway</i>	<i>[Podpis]</i>
16	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Świerklanach	<i>Grębecki</i>	
17	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach	<i>Prac. kolejni</i>	<i>zapewniano ze pomocy środków komunikacji elektronicznej art. 28b ust. 1a ustawy 791K</i>
18	Orange Polska Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice	<i>Grębecki</i>	

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępcą Naczelnika
Wydziału Geodezji i Kartografii
[Podpis]
Grzegorz Karkowski
.....
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

PROTOKÓŁ
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotów
w dniu 24 maja 2017 r.
znak sprawy: GE.6630.88.2017

Wnioskodawca: MAOR BARTŁOMIEJ
ul. Lipowa 6/4
44-100 Gliwice

Dot. projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu tj.:

– przyłącze ciepłownicze

Lokalizacja: Gliwice, ul. Nowy Świat 63

Podstawa prawna:

- art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późniejszymi zmianami).

L.p.	Nazwa reprezentowanego podmiotu	Stanowisko uczestnika narady	imię i nazwisko podpis, stanowisko służbowe uczestnika narady
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach	Uzgadnia się na warunkach: Należy zachować przepisowe odległości od sieci wod.-kan. zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Na skrzyżowaniach z wodociągami/przyłączami projektowaną sieć ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od wodociągu przewidzieć zgodnie z normą. Prace w obrębie sieci wod.-kan. prowadzić pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. Przed ich rozpoczęciem dostarczyć zlecenie na pełnienie tego nadzoru. W razie konieczności zabezpieczenia przewodów wod.-kan. w rejonie kolizji projektowanej inwestycji koszty z tym związane poniesie Inwestor. W przypadku wykonywania przewiertu należy sprawdzić położenie przewodów wod.-kan. za pomocą przekopów kontrolnych. O przystąpieniu do robót ziemnych powiadomić z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem Dział Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej, tel. 605-034-408 i/lub Dział Sieci Kanalizacyjnej, tel. 663-023-664	PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Rybnicka 47 Bogumila Teleszyńska
2	TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. - <i>typu AROT & MD Koloku niebieskiego</i>	TAURON Dystrybucja S.A. Pełnomocnik <i>Beata Kosmala</i>
3	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice sp. z o.o.	<i>bez uwag</i>	PEC - GLIWICE Sp. z o.o. INSPEKTOR NADZORU <i>mgr inż. Klaudia Buchta</i>
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Gliwicach	Uzgadnia się na warunkach: Należy zachować odległości od istn. przyłączy zgodnie z Dz. ust. 22 G10 7 dn. 01.06.2013 zał 2, tabela 2. Prace prowadzić pod nadzorem Gazowni - Gliwice	Specjalista ds. Technicznych <i>Marek Mielnik</i>
5	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień	Uzgadnia się bez uwag	Specjalista ds. Technicznych <i>Marek Mielnik</i>
6	Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach	<i>bez uwag</i>	INSPEKTOR NADZORU ds. ZIELENI <i>inż. Iwona Kokowicz</i>

L.p.	Nazwa reprezentowanego podmiotu	Stanowisko uczestnika narady	Nazwisko i imię podpis, stanowisko służbowe uczestnika narady
7	Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach	<i>Zelkowskiej w ramach polone w decyzji 2DM nr 2DM-436/2021/KL 2017/1306 z dnia 05.05.2017 r.</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>mgr inż. Dorota Sokół</i>
8	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miejski w Gliwicach	<i>Bez uwag.</i>	Inspektor <i>Iwona Seferowicz</i>
9	Wydział Inwestycji i Remontów Urząd Miejski w Gliwicach	<i>Bez uwag</i>	<i>[Signature]</i>
10	Wydział Planowania Przestrzennego Urząd Miejski w Gliwicach	<i>Bez uwag</i>	Kierownik Ref. Lokalizacji <i>mgr inż. Bożena Żak</i>
11	Wydział Architektury i Budownictwa Urząd Miejski w Gliwicach	<i>Bez uwag</i>	Kierownik Referatu Infrastruktury <i>Joanna Kołek</i>
12	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urząd Miejski w Gliwicach	Należy pisemnie wystąpić o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia skrzyżowań proj. sieci/przyłączy z istniejącą miejską siecią oświetlenia ulicznego oraz miejską siecią kanalizacji deszczowej	Inspektor <i>Agnesa Hankus</i> Inspektor <i>Ewa Staszko</i>
13	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe W Gliwicach	<i>Bez uwag</i>	<i>[Signature]</i>

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

województwo: śląskie
Powiat: m. Gliwice
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice
Dłęb: 0057, Wójtowa Wieś

SKALA 1:500


Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°),
układ wys.: PL-KRDN86-NH

Sekcje mapy: 6.130.26.15.1.3; 6.130.26.15.1.4

Potwierdzam zgodność
mapy z oryginałem
mapy do celów
projektowych

Przedsiębiorstwo Usług
Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowania
POMIARY SPECJALNE
mgr inż. Janusz Piotr Dudek
41-710 Ruda Śl. ul. Paderewskiego 9c/3
Tel.: 244 19 59
Biuro Techniczne: 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 28
tel./fax 733 78 80
NIP: 641-104 28-36, REGON 277581195

Geodeta uprawniony
mgr inż. Janusz Dudek
UPP. 60004.01.2014

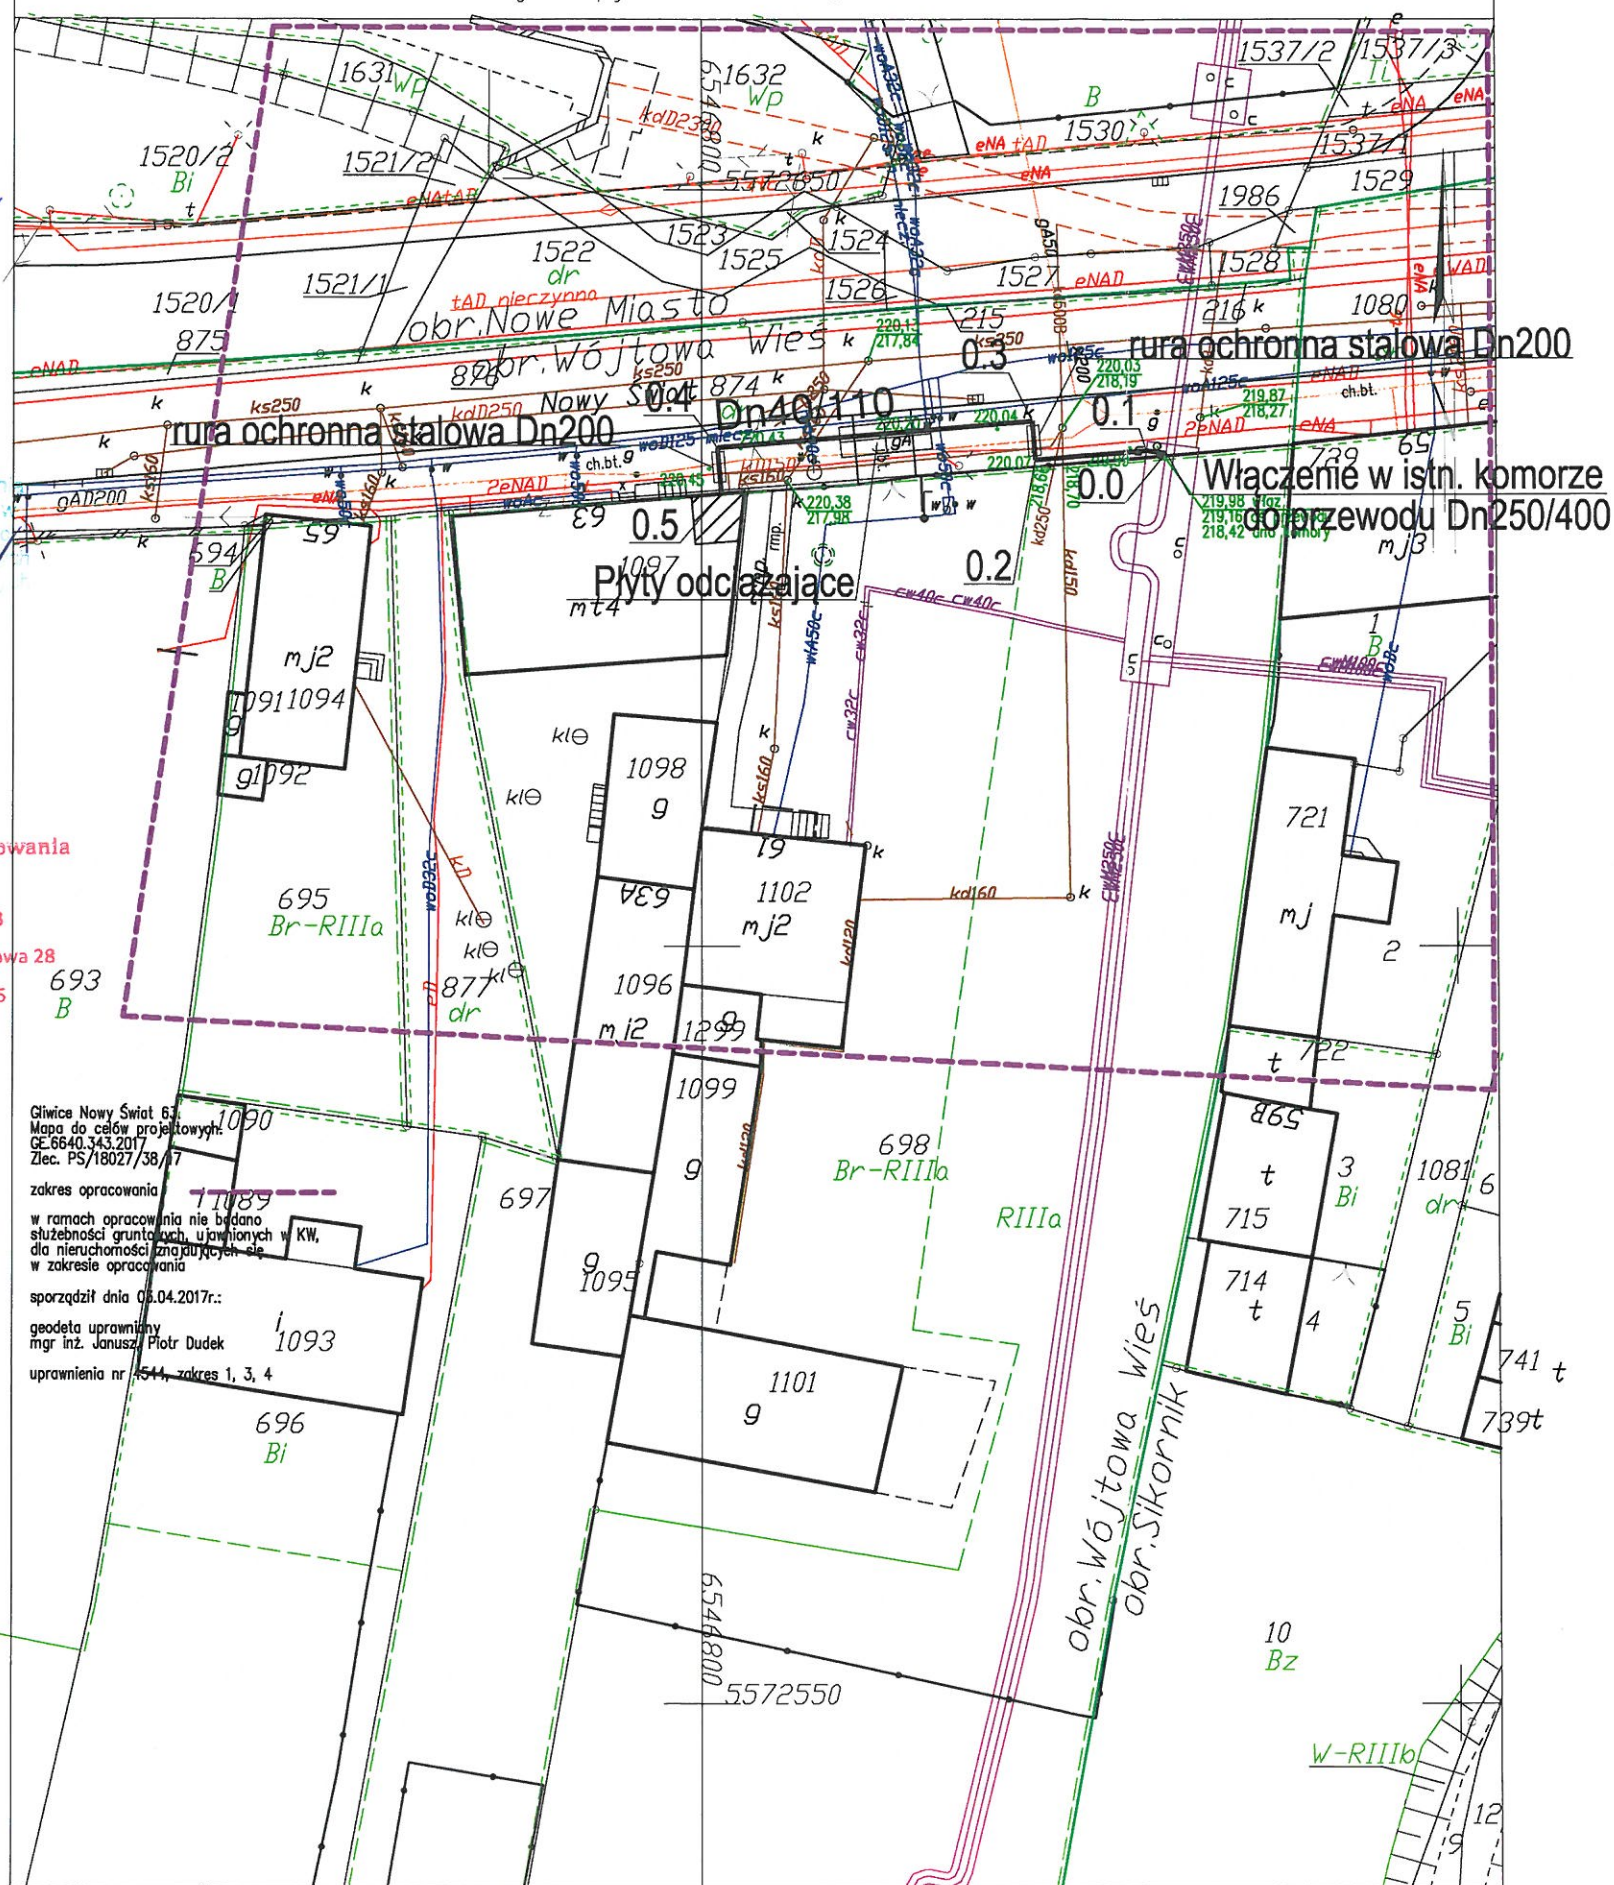

Prezydent Miasta Gliwice
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)
Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej,
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotów
w dniu 24.05.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
znak sprawy GE.6630... 28.2017

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Naczelnika
Wydziału Geodezji i Kartografii
Grzegorz Karkowski

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE

- ISTNIEJĄCY CIEPŁOCIĄG
- ISTNIEJĄCY WODOCIĄG
- ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA
- ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY
- ISTNIEJĄCY KABEL TELETECHNICZNY
- GRANICA I NUMER DZIAŁKI

Biuro projektów PWN INŻ ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice e-mail: biuro.pwninz@gmail.com tel. +48 883 205 800 Projektowanie Wykonanie Nadzór tel. +48 537 466 562		Inwestor PEC - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice	
Obiekt: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Nowy Świat 63 w Gliwicach		Rodz. opr. PROJEKT BUDOWLANY	
Treść: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Branża: SIECI CIEPŁOWNICZA	
Zespół proj.:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Bartłomiej MAOR	SLK/2699/PWOS/09	<i>Maor</i>
Asystent:	-	-	-
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian KUREK	SLK/4851/PWOS/13	
Koordinator Projektu:	mgr inż. Bartłomiej MAOR	SLK/2699/PWOS/09	<i>Maor</i>
		Skala:	1:500
		Data:	04.2017
		Nr projektu:	-
		Nr rysunku:	01

